



STAN ISTNIEJĄCY

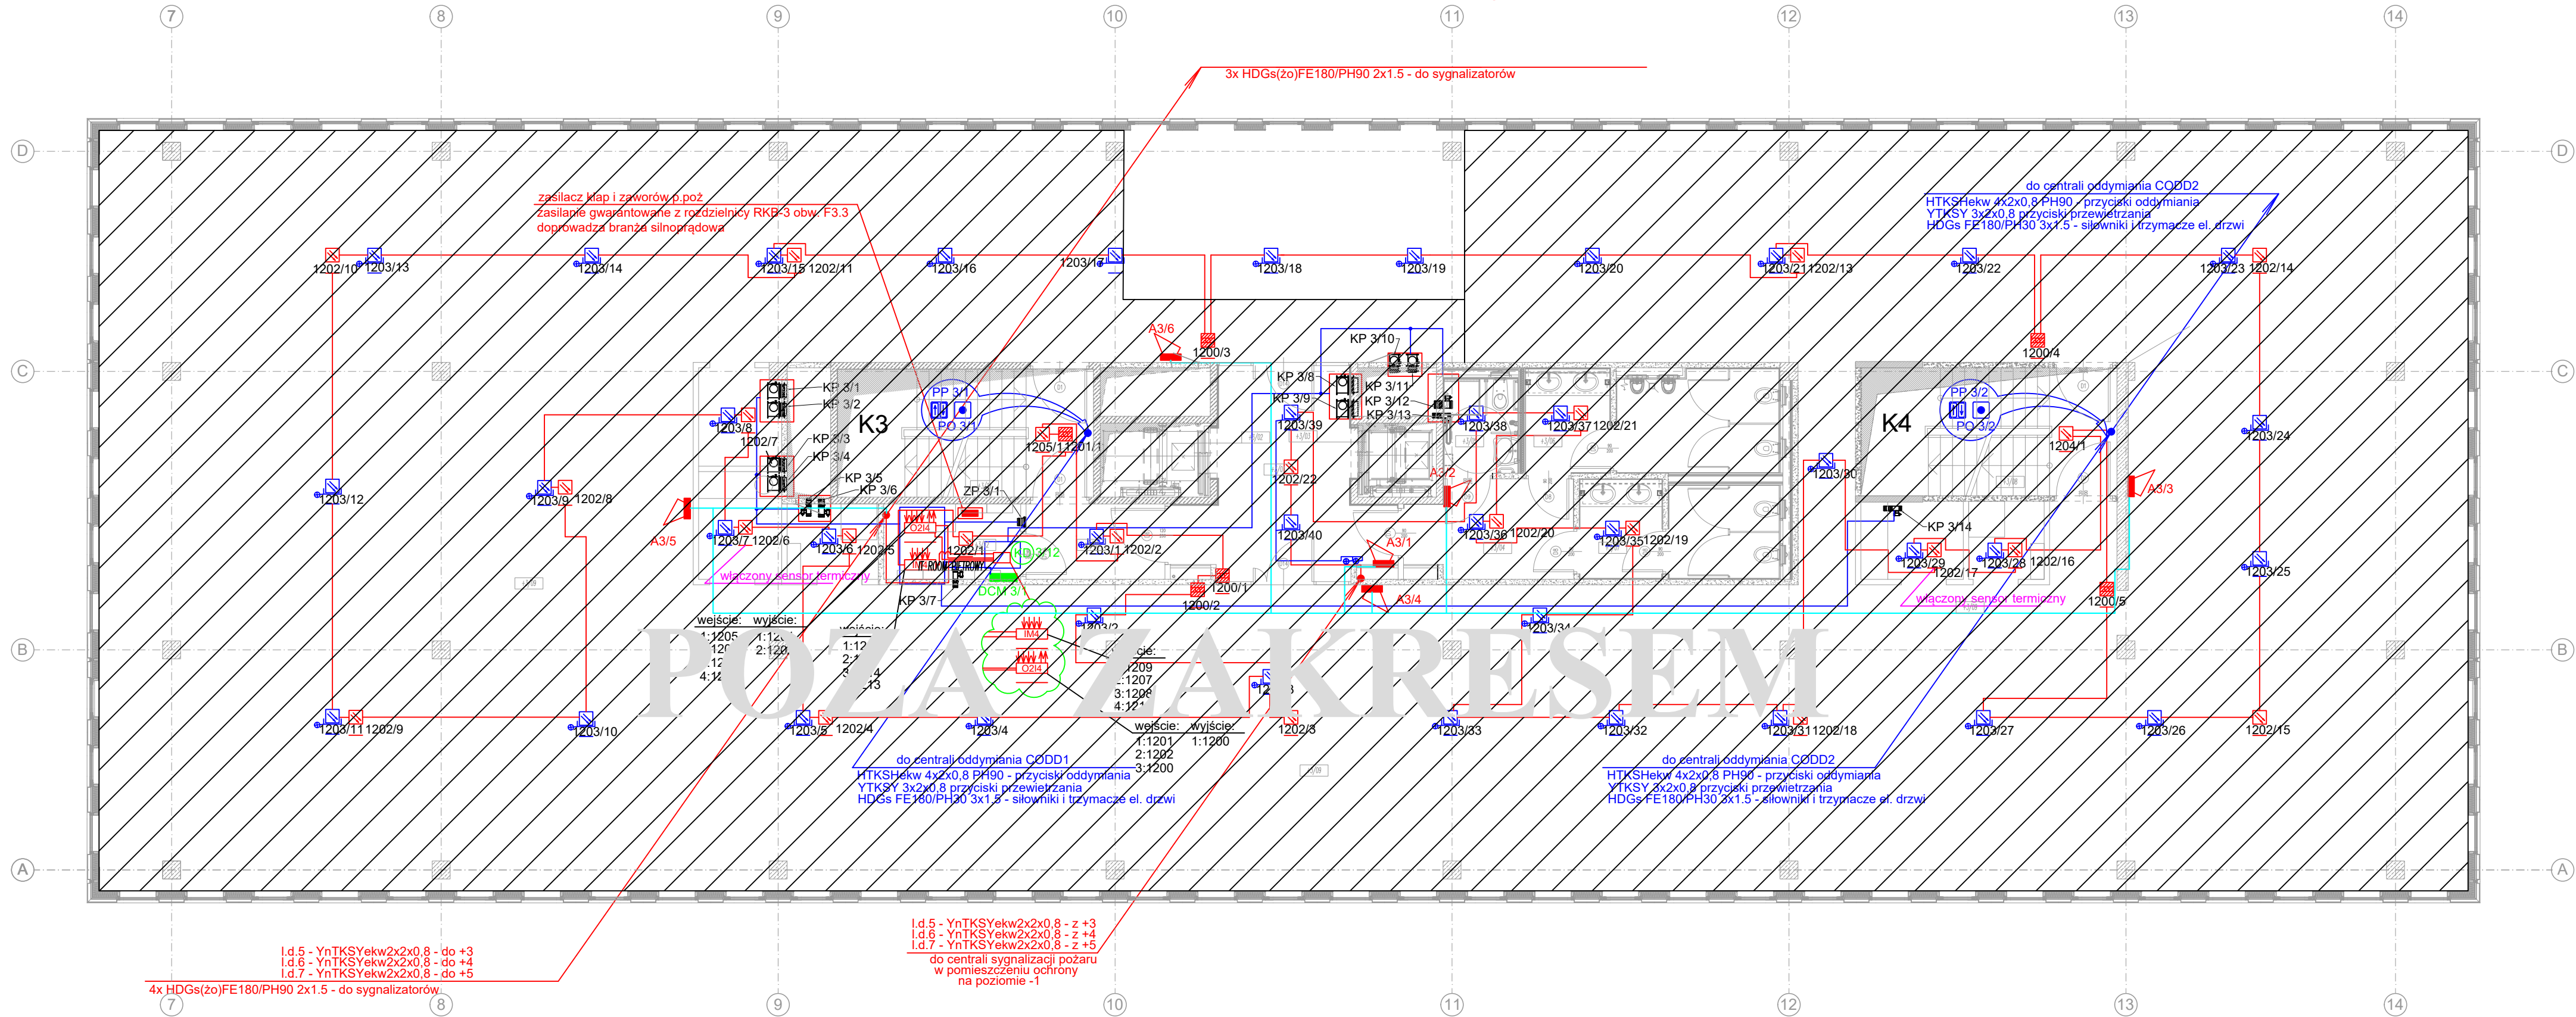

- Wszystkie elementy na pętli dozorowej wyposażone w izolatory zwarcé
- Skrzynka transmisyj monitoringu UTA
 - Centrala sygnalizacji pożaru integral IP MX
 - sygnalizator akustyczny SA-K7
 - Zasilacz 230V/24VDC
 - Moduł wejścia przekąźnikowego BX-IM4
 - Moduł wyjścia przekąźnikowego BX-O1
 - Moduł monitorujący sterujący (2 wej/1 wyj) BX-O13
 - Moduł monitorujący sterujący (4 wej/2 wyj) BX-O214
 - Moduł 4 wyjść przekąźnikowych BX-REL4
 - Optyczna czujka dymu MTD 533X
 - Optyczna czujka dymu MTD 533X montowana do stropu właściwego
 - Optyczna czujka dymu MTD 533X z zewnętrznym wskaźnikiem zadziałania BX-UP1
 - Optyczna czujka dymu MTD 533X montowana do stropu właściwego
 - Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP545
 - Sterowanie (OMY 2x1 - 24VDC) i monitorowanie (YnTKSYekw 1x2x0,8)
 - Kłapa pożarowa
 - Zawór pożarowy
 - Napęd drzwiowy (Eltral TA60, GEZE K600) / kłapy (MCR - Prolight Plus typ C120 i C130) - dostarcza stolarka drzwiowa/dostawca kłapy
 - Przycisk przewietrzania PP-20 AFG
 - Przycisk oddymiania RPO-01 AFG
 - czujka pogodowa CDW-03 AFG
 - Centrala oddymiania AFG-2004/8A 112G
 - kontroler KD
 - drzwi objęte kontrolą dostępu
 - Elektroczep rewersyjny
 - Elektroczep pożarowy - dostarcza stolarka drzwiowa
 - przewód HDGGeFE 180/PH90 2x1,5 do sygnalizatorów

Pracownia Projektowa:		ATREM S.A. ul. Czołgowa 4, Złotniki 62-002 Suchy Las	
			
Inwestor:			
WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI 61-441 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. nr 400			
Zamawiający:			
WARBUD S.A. ul. Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa			
Nazwa Inwestycji:			
Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego - etap II			
Objekt:			
Projektował:	Nr uprawnień:	Podpis:	
mgr inż. Łukasz Wojtaszek	WKPiO190/POOE11		
Opracował:	Nr uprawnień:	Podpis:	
mgr inż. Piotr Drost	KNP 10619/2010		
Branża:	Stadium:	Skala:	Nr projektu:
Elektryczna	Projekt Wykonawczy	1:100	BOE006
Tytuł rysunku:		Nr rysunku:	
Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru Poziom +3		PPOŻ-01-005	
		Data:	Revizja:
		05-2014	Rev. 04